



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran
سازمان ملی استاندارد ایران

INSO
21920
1st.Edition
2017

Iranian National Standardization Organization



استاندارد ملی ایران
۲۱۹۲۰
چاپ اول
۱۳۹۵

کفپوش‌های ورزشی - تعیین استحکام
اتصال کفپوش‌های مصنوعی

**Surfaces for sports areas -
Determination of water infiltration rate**

ICS: 97.220.10

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران - ایران

تلفن: ۸۸۸۷۹۴۶۱-۵

دورنگار: ۸۸۸۸۷۱۰۳ و ۸۸۸۸۷۰۸۰

کرج، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج - ایران

تلفن: (۰۲۶) ۳۲۸۰۶۰۳۱-۸

دورنگار: (۰۲۶) ۳۲۸۰۸۱۱۴

رایانامه: standard@isiri.gov.ir

وبگاه: <http://www.isiri.gov.ir>

Iranian National Standardization Organization (INSO)

No. 2592 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@isiri.gov.ir

Website: <http://www.isiri.gov.ir>

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرفکنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیستمحیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاه، واسنجی وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Métrologie Legale)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«کفپوش‌های ورزشی - تعیین استحکام اتصال کفپوش‌های مصنوعی»

سمت و / یا محل اشتغال:

رئیس:

سازمان ملی استاندارد ایران

وحدانی، ابراهیم

(کارشناسی ارشد مهندسی نساجی)

دبیر:

اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی

ترکمن، لیلا

(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

شرکت بازرگانی آراد پایا کیفیت آریا

احمدی هریس، سعید

(کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی)

سازمان عمران شهرداری تبریز

الهی حاجی‌پیرلو، بهمن

(کارشناسی ارشد مهندسی عمران)

دانشگاه تبریز

بداری آذرین، یعقوب

(دکتراً مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی)

شرکت بهین سولار کاسپین

ترکمن، حمیده

(کارشناسی ارشد شیمی)

شرکت بازرگانی بهینه‌سازان اعتماد صنعت آذربایجان

حسینی یکتا، فرزاد

(دکتراً مهندسی مکانیک)

پژوهشکده فناوری‌های نوین دفاعی

خسروی، وحید

(دکتراً شیمی)

دانشگاه تبریز

رنجبر، سیدفرامرز

(دکتراً مهندسی مکانیک)

اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی

شکاری، مروت

(کارشناسی شیمی)

سمت و/یا محل اشتغال:

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

فدراسیون ورزش‌های همگانی

صادقی، رسول

(کارشناسی ارشد تربیت بدنی)

پژوهشکده کامپوزیت دانشگاه مالک اشتر

فتح‌الهی، فاطمه

(دکتری شیمی)

اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی

مسعودفر، پروانه

(کارشناسی ارشد مهندسی صنایع)

شرکت تولیدی ایران کفپوش

معدن‌پور، مرضیه

(کارشناسی شیمی)

کانون کارشناسان استان آذربایجان شرقی

نامی، راضیه

(کارشناسی شیمی)

شرکت کامپوزیتسازان آریا سلفچگان

نوروزیانی، نوید

(دکتری شیمی)

ویراستار:

دانشگاه تبریز

بداری آذرین، یعقوب

(دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی)

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ز	پیش‌گفتار
۱	هدف و دامنه کاربرد
۱	مراجع الزامی
۱	روش ۱- روش کشش مستقیم
۷	روش ۲- روش پوسته‌شدن
۱۱	گزارش آزمون

پیش‌گفتار

استاندارد «کفپوش‌های ورزشی- تعیین استحکام اتصال کفپوش‌های مصنوعی» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط تهیه و تدوین شده است، در ششصد و چهل و دومین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی مورخ ۹۵/۱۱/۲۵ تصویب شد. اینک این استاندارد به استاندارد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون‌های مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

منبع و مأخذی که برای تهیه و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

BS EN 12228:2013, Surfaces for sports areas - Determination of joint strength of synthetic surfaces

کفپوش‌های ورزشی - تعیین استحکام اتصال کفپوش‌های مصنوعی

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین دو روش آزمون برای استحکام اتصال کفپوش‌های مصنوعی اماكن ورزشی و هم‌چنین چمن مصنوعی است. روش یک، روش اتصالات سربه‌سر و اتصالات چسبی هم‌پوشانی‌شده^۱ را که در آن نیروی مستقیم اعمال می‌شود، توصیف می‌کند. روش دو، روش اتصالات سربه‌سر تقویت‌شده را که در آن نیروی پوسته‌شدن^۲ اعمال می‌شود، توصیف می‌کند.

۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام‌آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

2-1 EN ISO 7500-1:2004, Metallic materials - Verification of static uniaxial testing machines Part 1: Tension/compression testing machines - Verification and calibration of the force-measuring system (ISO 7500-1:2004)

یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۹۵، سال ۱۳۹۵، مواد فلزی - کالیبراسیون و تصدیق ماشینهای آزمون تکمحوری ایستا - قسمت ۱: ماشینهای آزمون کشش/فشار - کالیبراسیون و تصدیق سامانه اندازه‌گیری نیرو، با استفاده از استاندارد ISO 7500-1:2015 تدوین شده است.

۳ روش ۱ - روش کشش مستقیم


۱-۳ کلیات

این روش برای آزمون تمام انواع سطوح ورزشی مصنوعی که نحوه اتصال به طول مجاور در آنها ترکیبی از اتصالات دوختی، جوش شیمیایی^۳، چسب حرارتی یا اتصالات مکانیکی است، کاربرد دارد (شکل ۱).

¹ - Overlapped adhesive joints

2 - Peel force

3 - Chemically welded

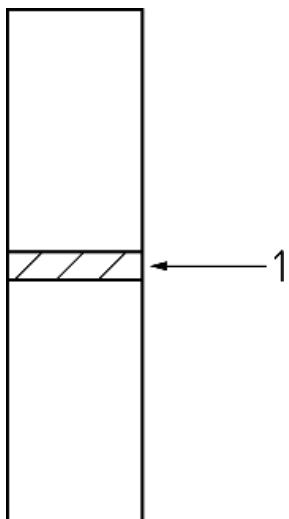


راهنمای:

۱ اتصال شیمیایی، چسب حرارتی/ اتصال مکانیکی (شامل اتصالات دوختی)

شکل ۱- اتصال سربه سر

۲-۳ اصول

نیروی کششی افزایشی که به صورت عمود بر محل اتصال تا زمان گسیختگی آن وارد می شود و بیشینه این نیرو ثبت می شود (شکل ۲).

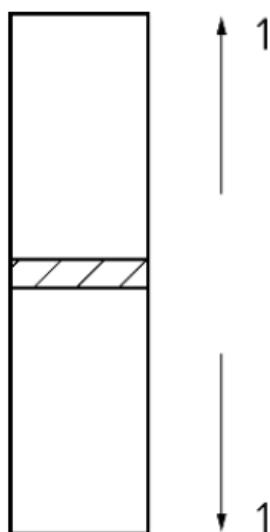

راهنمای:

۱ نیروی کششی

شکل ۲- اصول آزمون- روش کشش مستقیم

۳-۳ تجهیزات

۱-۳-۳ دستگاه آزمون کشش، مطابق رده ۱ از استاندارد EN ISO 7500-1:2004.


۲-۳-۳ فک‌ها، برای نگهداری آزمونه پهنه‌ای کافی عریض بوده و مجهز به ابزاری مناسب برای جلوگیری از لغزش و آسیب‌دیدگی می‌باشند.

۴-۳ آزمونه

۱-۴-۳ اتصال جوشی یا دوختی غیر متصل به نوار اتصال

پنج آزمونه را به طول کمینه 600 mm و پهنه‌ای $100 \pm 1 \text{ mm}$ با اتصالی که در فاصله 200 mm از مرکز هر کدام قرار گرفته است، از سطح مورد آزمون ببرید (شکل ۳).

ابعاد بر حسب میلی‌متر

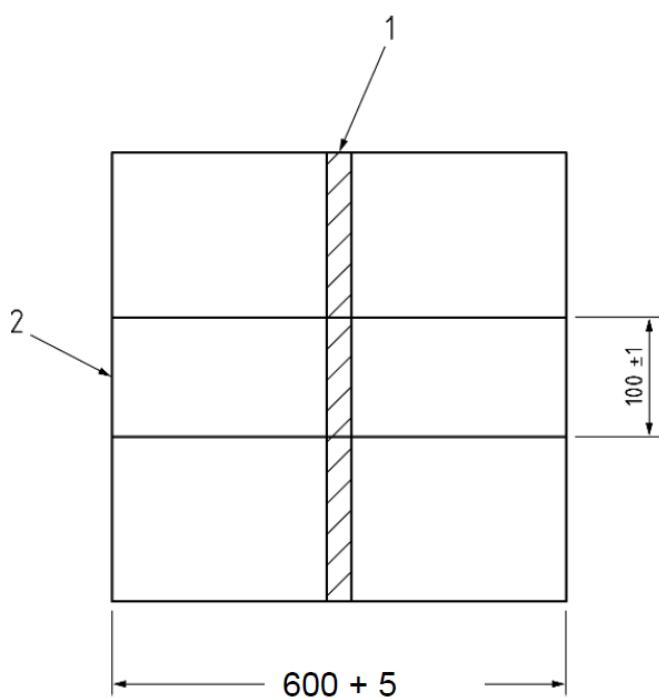

راهنمای:
۱ اتصال
۲ آزمونه


شکل ۳- طرح آزمونه اتصال جوشی یا دوختی

اتصال دوختی موجود در هر آزمونه برای جلوگیری از رانش باید در گوشۀ اتصال چسبیده باشد.

۲-۴-۳ اتصال جوشی یا دوختی متصل به نوار اتصال

از سطح مورد آزمون پنج آزمونه را ببرید. طول هر کدام از آزمونه‌ها باید به اندازه پهنه‌ای ماده پشت‌بند به علاوه 100 mm از هر طرف و پهنه‌ای هر کدام از آنها نیز $(100 \pm 1) \text{ mm}$ باشد (شکل ۴).

بعاد بر حسب میلی‌متر

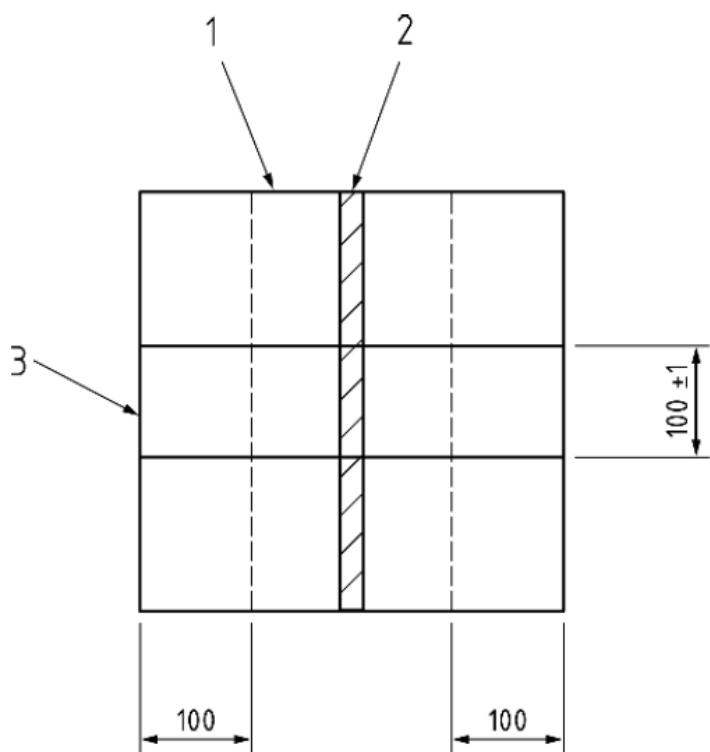


راهنمای:

- ۱ ماده پشت‌بند
- ۲ اتصال
- ۳ آزمونه

شکل ۴- طرح آزمونه جوشی یا دوختی متصل به نوار اتصال

۳-۴-۳ اتصالات چسبی همپوشانی شده

از سطح مورد آزمون پنج آزمونه را ببرید. طول هر کدام از آزمونهای پهنای اتصال همپوشانی شده به اضافه 100 mm از هر طرف و پهنای هر کدام از آنها نیز $(100 \pm 1) \text{ mm}$ باشد (شکل ۵ و ۶).

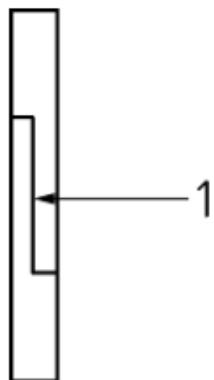


راهنمای:

۱ چسب

شکل ۵- اتصال چسبی همپوشانی شده

ابعاد بر حسب میلی متر

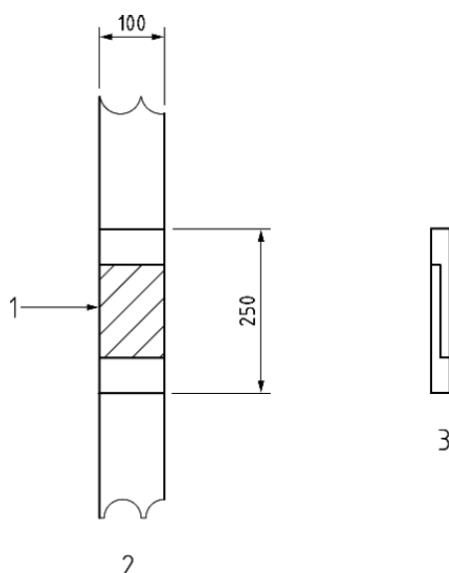

راهنمای:

۱ اتصال چسبی همپوشانی شده

۲ آزمونه

۳ سمت خارجی کفپوش

شکل ۶- طرح آزمونه - اتصال چسبی همپوشانی شده

۵-۳ تثبیت شرایط و دمای آزمون

ثبت شرایط آزمونهای کمینه به مدت ۳ h در دمای آزمون صورت می‌گیرد. اگر دمای خاصی مشخص نشده باشد، دمای آزمون $^{\circ}\text{C}$ (23 ± 2) خواهد بود.

پیش از تثبیت شرایط، اجراه دهید آزمونهای مرتبط تا رسیدن به جرم ثابت خشک شوند. اجراه دهید آزمونهای منجمدشده پیش از تثبیت شرایط ذوب و خشک (به ترتیب بالا) شوند.

۶-۳ روش آزمون

آزمون را در جهت کشش بر راستای محوری دستگاه آزمون نصب کنید. سرعت حرکت فک متحرک را در 100 mm/min تنظیم کرده و ترجیحاً به وسیله یک سامانه ثبت خودکار، نیروی گسیختگی یا بیشینه نیروی وارد شده را ثبت کنید.

آزمون را با سایر آزمونهای تکرار کنید تا پنج گروه داده به دست آید.

اگر استحکام اتصال استحکام اتصال کفپوش‌های مصنوعی اماكن ورزشی بزرگتر باشد، در گزارش علاوه بر استحکام کفپوش‌ها، این استحکام اتصال بزرگتر را نیز ذکر کنید.

درمورد اتصال چسبی همپوشانی شده، جدایی موازی سطوح چسبی انجام می‌شود. نتیجه باید به عنوان یک نیروی برشی محاسبه شود.

۷-۳ محاسبه و بیان نتایج

مقدار میانگین نیروی گسیختگی یا بیشینه نیروی وارد شده بر پنج نمونه را محاسبه کرده و آنها را بر حسب نیوتون بر 100 mm و با نزدیکترین تقریب بیان کنید.

برای اتصالات چسبی همپوشانی شده، جدایی موازی سطوح چسبی انجام می‌شود، نیروی برشی S بر حسب N/mm^2 باید با فرمول زیر محاسبه شود:

$$S = \frac{F}{A} \quad (1)$$

که در آن:


F نیروی گسیختگی بر حسب N ؛

A پهنا، بر حسب mm ، اتصال همپوشانی شده است.

۴ روش ۲- روش پوسته شدن

۱-۴ کلیات

این روش برای تمام انواع کفپوش‌های مصنوعی اماکن ورزشی شامل یک اتصال سربه‌سر تقویت شده، مناسب است (شکل ۷).

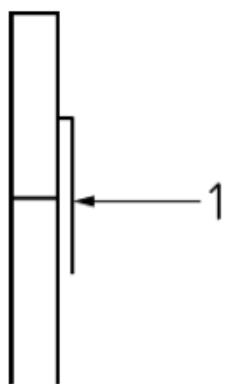


راهنمای:

۱ ماده پشت‌بند، به عنوان مثال شوک پد یا نوار چسب کفپوش

شکل ۷- اتصال سربه سر تقویت شده

۲-۴ اصول

نیروی پوسته شدن به محل اتصال اعمال شده و مقدار کمینه و بیشینه نیروها اندازه‌گیری می‌شود (شکل ۸).

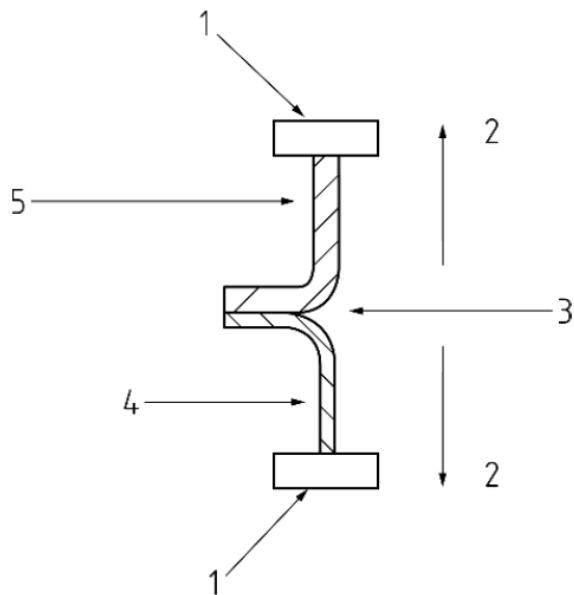

راهنمای:

- 1 گیره دستگاه کشش
- 2 نیروی کشش
- 3 نیروی پوسته شدن
- 4 ماده پشت بند
- 5 سطح

شکل ۸- اصول آزمون- روش پوسته شدن

۳-۴ دستگاه


۱-۳-۴ دستگاه، همانند آنچه در بند ۳-۳ توصیف شد.

۲-۳-۴ وسایل ابتدایی پوسته کردن، به عنوان مثال اتوی داغ یا حلal مناسب نظیر دی کلرومتان.

۴-۴ آزمونه

ده آزمونه از پنج قطعه سطح مورد آزمون به طول کمینه 300 mm و پهنهای $(100 \pm 2) \text{ mm}$ با اتصالی که در مرکز هر آزمونه قرار گرفته است، تهیه شود (شکل ۹).

ابعاد بر حسب میلی‌متر

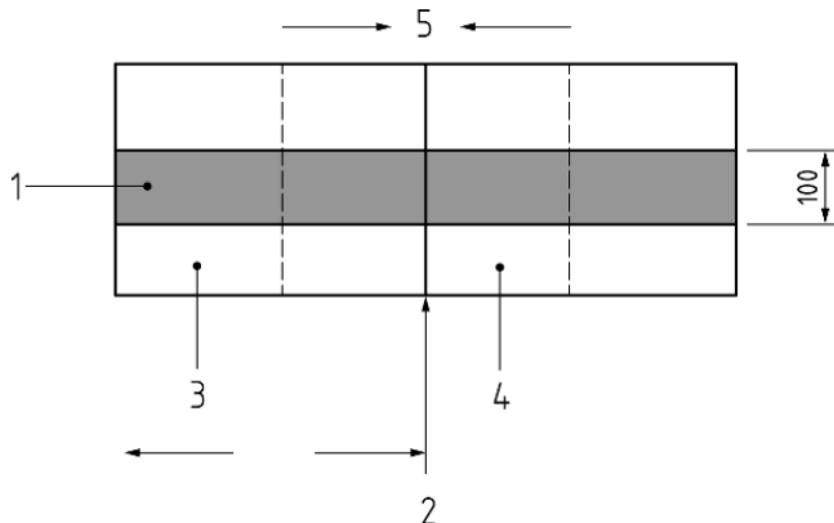

راهنمای:

۱ آزمونه

۲ درز

۳ سطح

۴ ماده پشت‌بند و نوار چسب

۵ جهت پوسته‌شدن (ماده محافظ پوششی برای جدا شدن از ماده پشت‌بند کشیده می‌شود)

شکل ۹ - طرح آزمونه - روش پوسته‌شدن اتصال تقویت‌شده

هر قطعه از سطح را در امتداد خط اتصال دو آزمونه طوری ببرید که طول هر کدام کمینه 150 mm و پهنه‌ای آنها نیز $(100 \pm 10)\text{ mm}$ باشد.

هنگام آماده‌سازی اتصال، در صورت امکان، برای کمک به آغاز پوسته‌شدن ماده پشت‌بند را حدود 100 mm تا 200 mm بیشتر از ماده محافظ پوششی مصنوعی ببرید.

۵-۴ دمای ثابت شرایط و دمای آزمون

ثبت شرایط آزمونه‌ها را مطابق بند ۳-۵ انجام دهید.

۶-۴ روش آزمون

برای اتصالات سربه‌سر تقویت‌شده، ماده پشت‌بند را به فاصله تقریبی 100 mm از سطح کفپوش مصنوعی جدا کنید.

در صورت استفاده از حلّال، اطمینان پیدا کنید که حلّال در امتداد خط اتصال نباشد تا بر نیروی پوسته‌شدن ثبت شده تأثیر داشته باشد.

در صورت استفاده از حلّال برای جداسازی اولیه، با قراردادن آزمونه در آون تهویه‌دار در دمای 60°C به مدت ۲ h در شرایط توصیف شده در بند ۴-۵ آن را از محیط حذف کنید.

اندازه گیری زمانی معتبر است که طول نمونه کمینه ۱۰۰ mm باشد.

هشدار- تمامی حلال‌ها باید طبق دستورالعمل‌های سازنده با احتیاط کامل حمل شوند.

آزمونه را به فک‌های دستگاه آزمون با گیره محکم کنید. سرعت حرکت فک متحرک را در 100 mm/min تنظیم کنید و ترجیحاً به وسیله یک سامانه ثبت خودکار نیروهای وارد شده برآزمونه را یادداشت کنید. آزمون را در فاصله 10 mm از جدا شدن اتصال متوقف کنید. اگر ناپایداری نیرو بیشتر از 5% باشد، بیشینه ده پیک از روی نمودار را یادداشت کنید و میانگین نیروی پیک را محاسبه کنید.


اگر ماده پشت‌بند یا سطح کفپوش مصنوعی در زمان انجام آزمون به طور مداوم بشکند، نشان‌دهنده بیشتر بودن استحکام پوسته از ماده است؛ استحکام گسیختگی ماده را یادداشت کرده و آن را در گزارش کار ذکر کنید.

هرگونه استحکام گسیختگی دیگر را نیز گزارش کنید.

آزمون را بر روی آزمونهای باقی‌مانده تکرار کنید.

۷-۴ محاسبه و بیان نتایج

با محاسبه نیروی میانگین پیک‌هایی که در زمان انجام آزمون ظاهر شدند، نیروی میانگین بین 25% و 75% از طول پوسته، ثبت شده در این بخش از آزمون را محاسبه کنید (شکل ۱۰). در صورت ثبت بیش از ۱۰ پیک در زمان آزمون، تنها ۱۰ مورد از بالاترین پیک‌ها برای محاسبه میانگین نیروی پیک استفاده می‌شود.

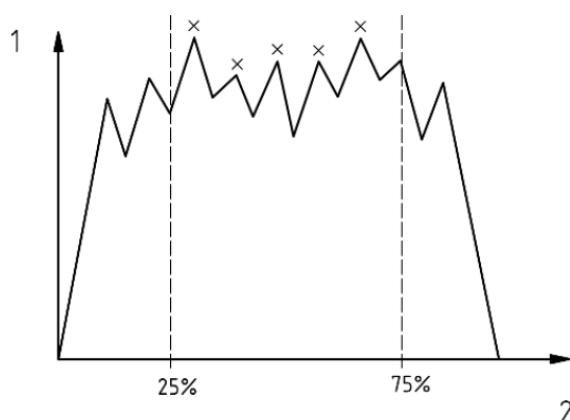

راهنمای:

۱ نیرو بر حسب N

۲ طول بر حسب mm

شکل ۱۰- محاسبه نیروی میانگین

مقدار میانگین نیرو را برای هر آزمونه محاسبه و نتیجه را برحسب نیوتون در ۱۰۰ mm بیان کنید. میانگین این تک تک نتایج را محاسبه و نتیجه کلی را برحسب نیوتون در ۱۰۰ mm بیان با نزدیکترین تقریب بیان کنید.

۵ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید شامل اطلاعات زیر باشد:

- الف- ارجاع به این استاندارد، روش ۱ یا ۲؛
- ب- مشخصات کامل پوشش‌های محافظتی مورد آزمون شامل نوع و سازنده آن؛
- پ- شرح فرآیند اتصال شامل جهت درزها با توجه به ساختار کفپوش؛
- ت- دمای آزمون و در صورت نیاز رطوبت نسبی؛
- ث- میانگین نیروی اتصال؛
- ج- درصورت لزوم تک تک نتایج آزمون؛
- چ- نوع گسیختگی هر کدام از آزمونهای به عنوان مثال، گسیختگی در دوخت، گسیختگی در نقاط اتصال، بین ماده پشت‌بند و آزمونه، گسیختگی به دلیل به شکستن ماده پشت‌بند.